

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Број: 289-1/14

Датум: 13.05.2014.

Предмет: Одговори на питања везана за јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски намештај - обликована у 4 партије (ред.бр. ЈНМВ Д-4/14)

Питање 1:

На основу које димензије дајемо понуду за ставку 2.2 Правоугаони радни сто- није иста димензија дата уз слику и у опису.

Одговор:

Исправне димензије за ставку 2.2. - правоугаони радни сто дате су на слици (200x90x73,1) приложеној уз технички опис добра. У припреми тендера дошло је до техничке грешке на страни 7/72, партија број 1, техничка спецификација 2.2. правоугаони радни сто, где су дате мере у текстуалном делу описа другачије у односу на податке на слици. Исправка је унета у конкурсну документацију која је истакнута на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Питање 2:

Да ли код исте позиције (2.2) дистанцери треба да буду хромирани или пластифицирани мат у боји алуминијума?

Одговор:

Наручилац није стриктно тражио у техничком карактеристикама од каквог материјала и какве завршне обраде треба да буду дистанцери на правоугаоном радном столу, под позицијом 2.2. Понуђачу је остављено да дистанцере понуди према свом нахођењу и процени укупног дизајна стола.

Питање 3:

Да ли су у техничкој спецификацији димензије кухињских столица и чивилука оквирне (пошто је јако тешко уклопити модел столица по стриктним димензијама осим ако није у питању одређени модел одређеног понуђача што је супротно ЗЈН)?

Одговор:

Према техничкој спецификацији, за сва предметна добра исказане димензије су стриктне и нису подложне променама.

Како у техничком опису Наручилац није навео ниједан модел неког одређеног понуђача, тиме нема ни супротноси са Законом о јавним набавкама.

Питање 4:

Којим материјалом треба да буду тапациране конференцијске и кухињске столице?

Одговор:

Материјал који понуђач треба да понуди је антистатичко платно. Исправка је унета у конкурсну документацију која је истакнута на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Питање 5:

На страни 24 конкурсне документације наводите да понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији па Вас молимо појашњење да ли је потребно достављати документа за испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке и, ако је потребно, која документа или се уз понуду достављају само изјаве о испуњености свих услова.

Одговор:

Уз понуду доставити само попуњене, оверене и потписане обрасце Изјава о испуњености свих обавезних и додатних законских услова. Комисија за јавну набавку ће након извршеног рангирања понуђача од најповољнијег захтевати доставу потребне документације у складу са Законом.

Питање 6:

На страни 25 конкурсне документације наводите да сваки образац мора бити оверен печатом и потписан па нам одговорите да ли се оверавају печатом и потписују обрасци који за одређене понуђаче нису примењиви и да ли их је, уопште потребно достављати уколико нису примењиви за понуђача.

Одговор:

Понуђач је у обавези да достави само обрасце који се тичу њега као понуђача, уколико наступа самостално. Остале обрасце понуђач није дужан да достави у оквиру своје понуде, уколико не наступа са подизвођачима или не подноси заједничку понуду.

Питање 7:

Одређени узорци који се достављају уз понуду су исти за неке партије. Да ли је потребно достављати узорке посебно за сваку партију или се узорци који се понављају за више партија достављају у једном примерку?

Одговор:

За сваку партију потребно је доставити тражени број спецификованих узорака.

Питање 8:

Код намештаја по мери наводите да је потребно доставити 2 узорка универа од којих 3 узорка морају бити у боји тресње и тамне букве, па нам одговорите колико узорака је, у ствари, потребно и у којим бојама.

Одговор:

У припреми техничких карактеристика дошло је до техничке грешке код навођења потребног броја узорака за добра у партији бр.4. Наручилац у овом поглављу мисли на доставу минимално два узорка универа, од којих је један у боји трешње а други у боји тамне букве. Исправка је унета у конкурсну документацију која је истакнута на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Питање 9:

У обрасцу структуре цене захтевате да се исказу сви тражени подаци, у противном ће понуда бити одбијена, међутим, нису све ставке примењиве за неке понуђаче (нпр. трошкови царине) и тада се ова ставка не попуњава, а Ви сте нас тиме условили (да се морају попуњити све ставке) па молимо појашњење и исправку.

Одговор:

Уколико понуђач у оквиру структуре цене понуђених добара нема трошкова наведених у обрасцу (нпр. трошкови царине, када има сопствену производњу од домаћих материјала), у том случају уписује износ од 0,00 динара.

Питање 10:





Од којег материјала и које дебљине се израђује радна плоча код лабораторијске

судопере и лабораторијског радног стола. Молимо Вас да нам пошаљете детаљан цртеж - пресек за ове ставке.

Одговор:


Техничке карактеристике за радни сто су дате у техничкој спецификацији (Одељак 3 конкурсне документације) под ставком 5.2. - Лабораториски радни сто. Радна плоча има дате димензије 240x65,5x3,5 цм. Радна плоча мора да буде прилагођена за рад са агресивним течностима. Исправка је унета у конкурсну документацију која је истакнута на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Увеличани цртежи са димензијама лабораторијског радног стола су:

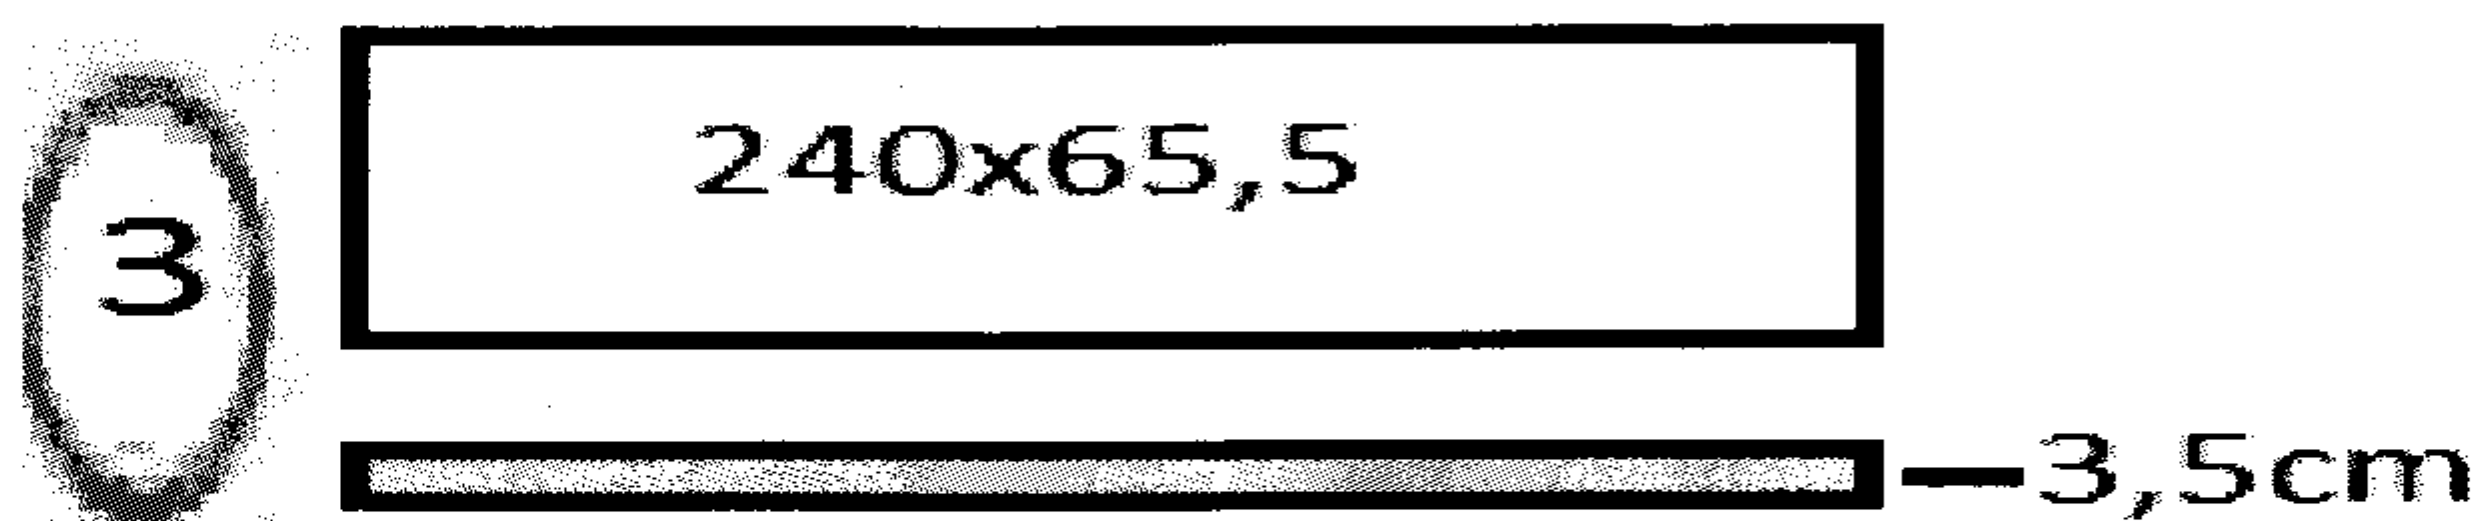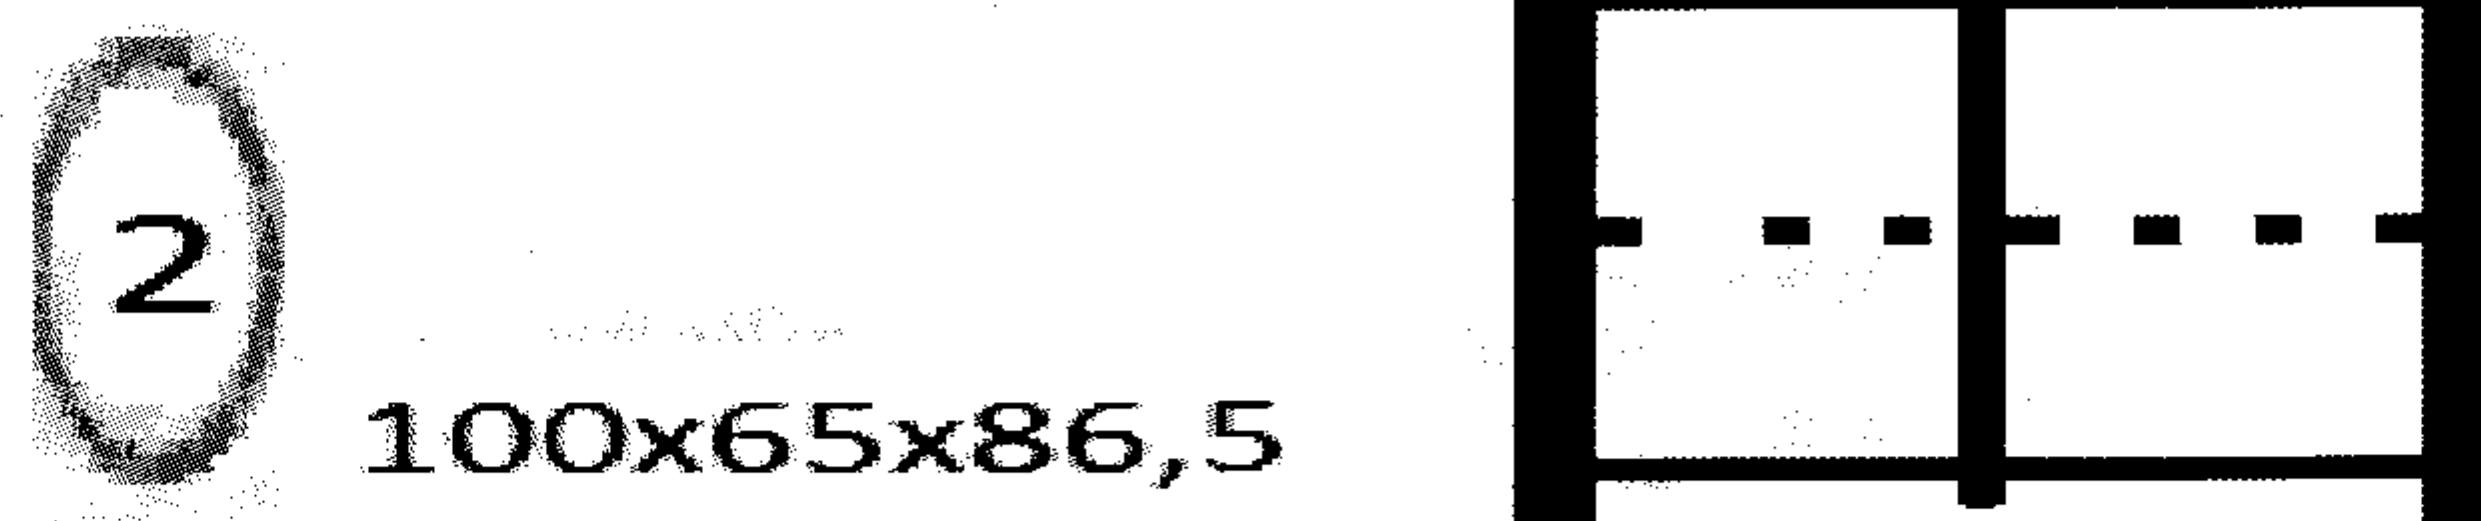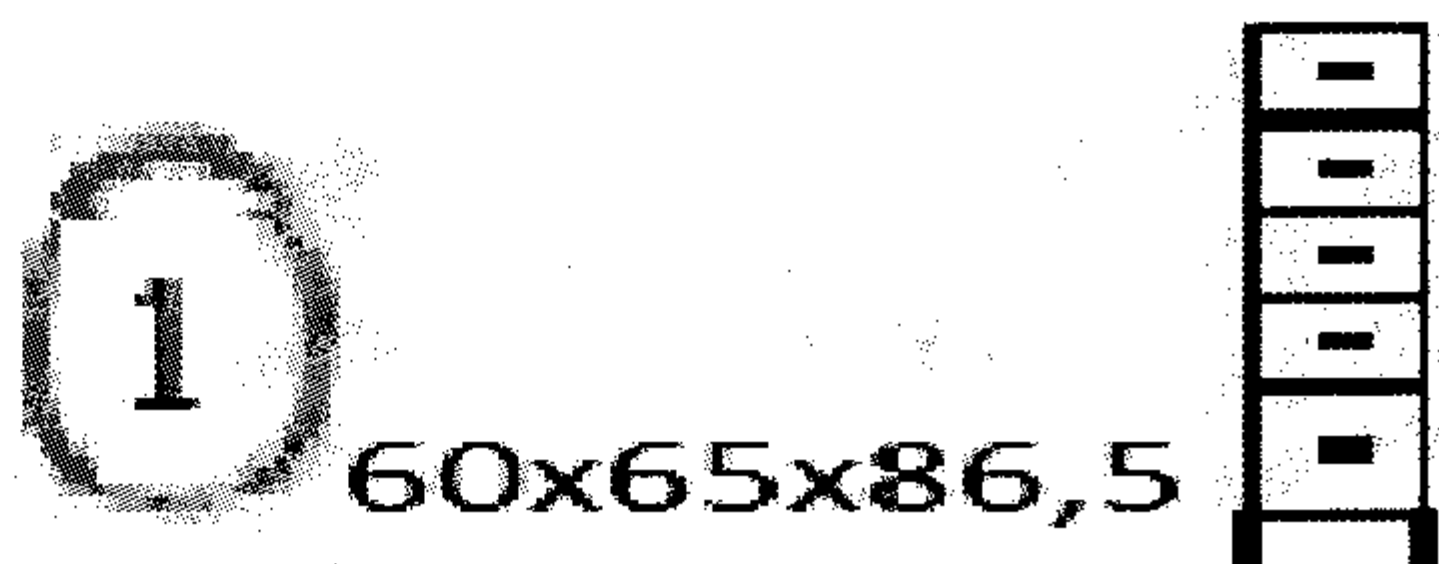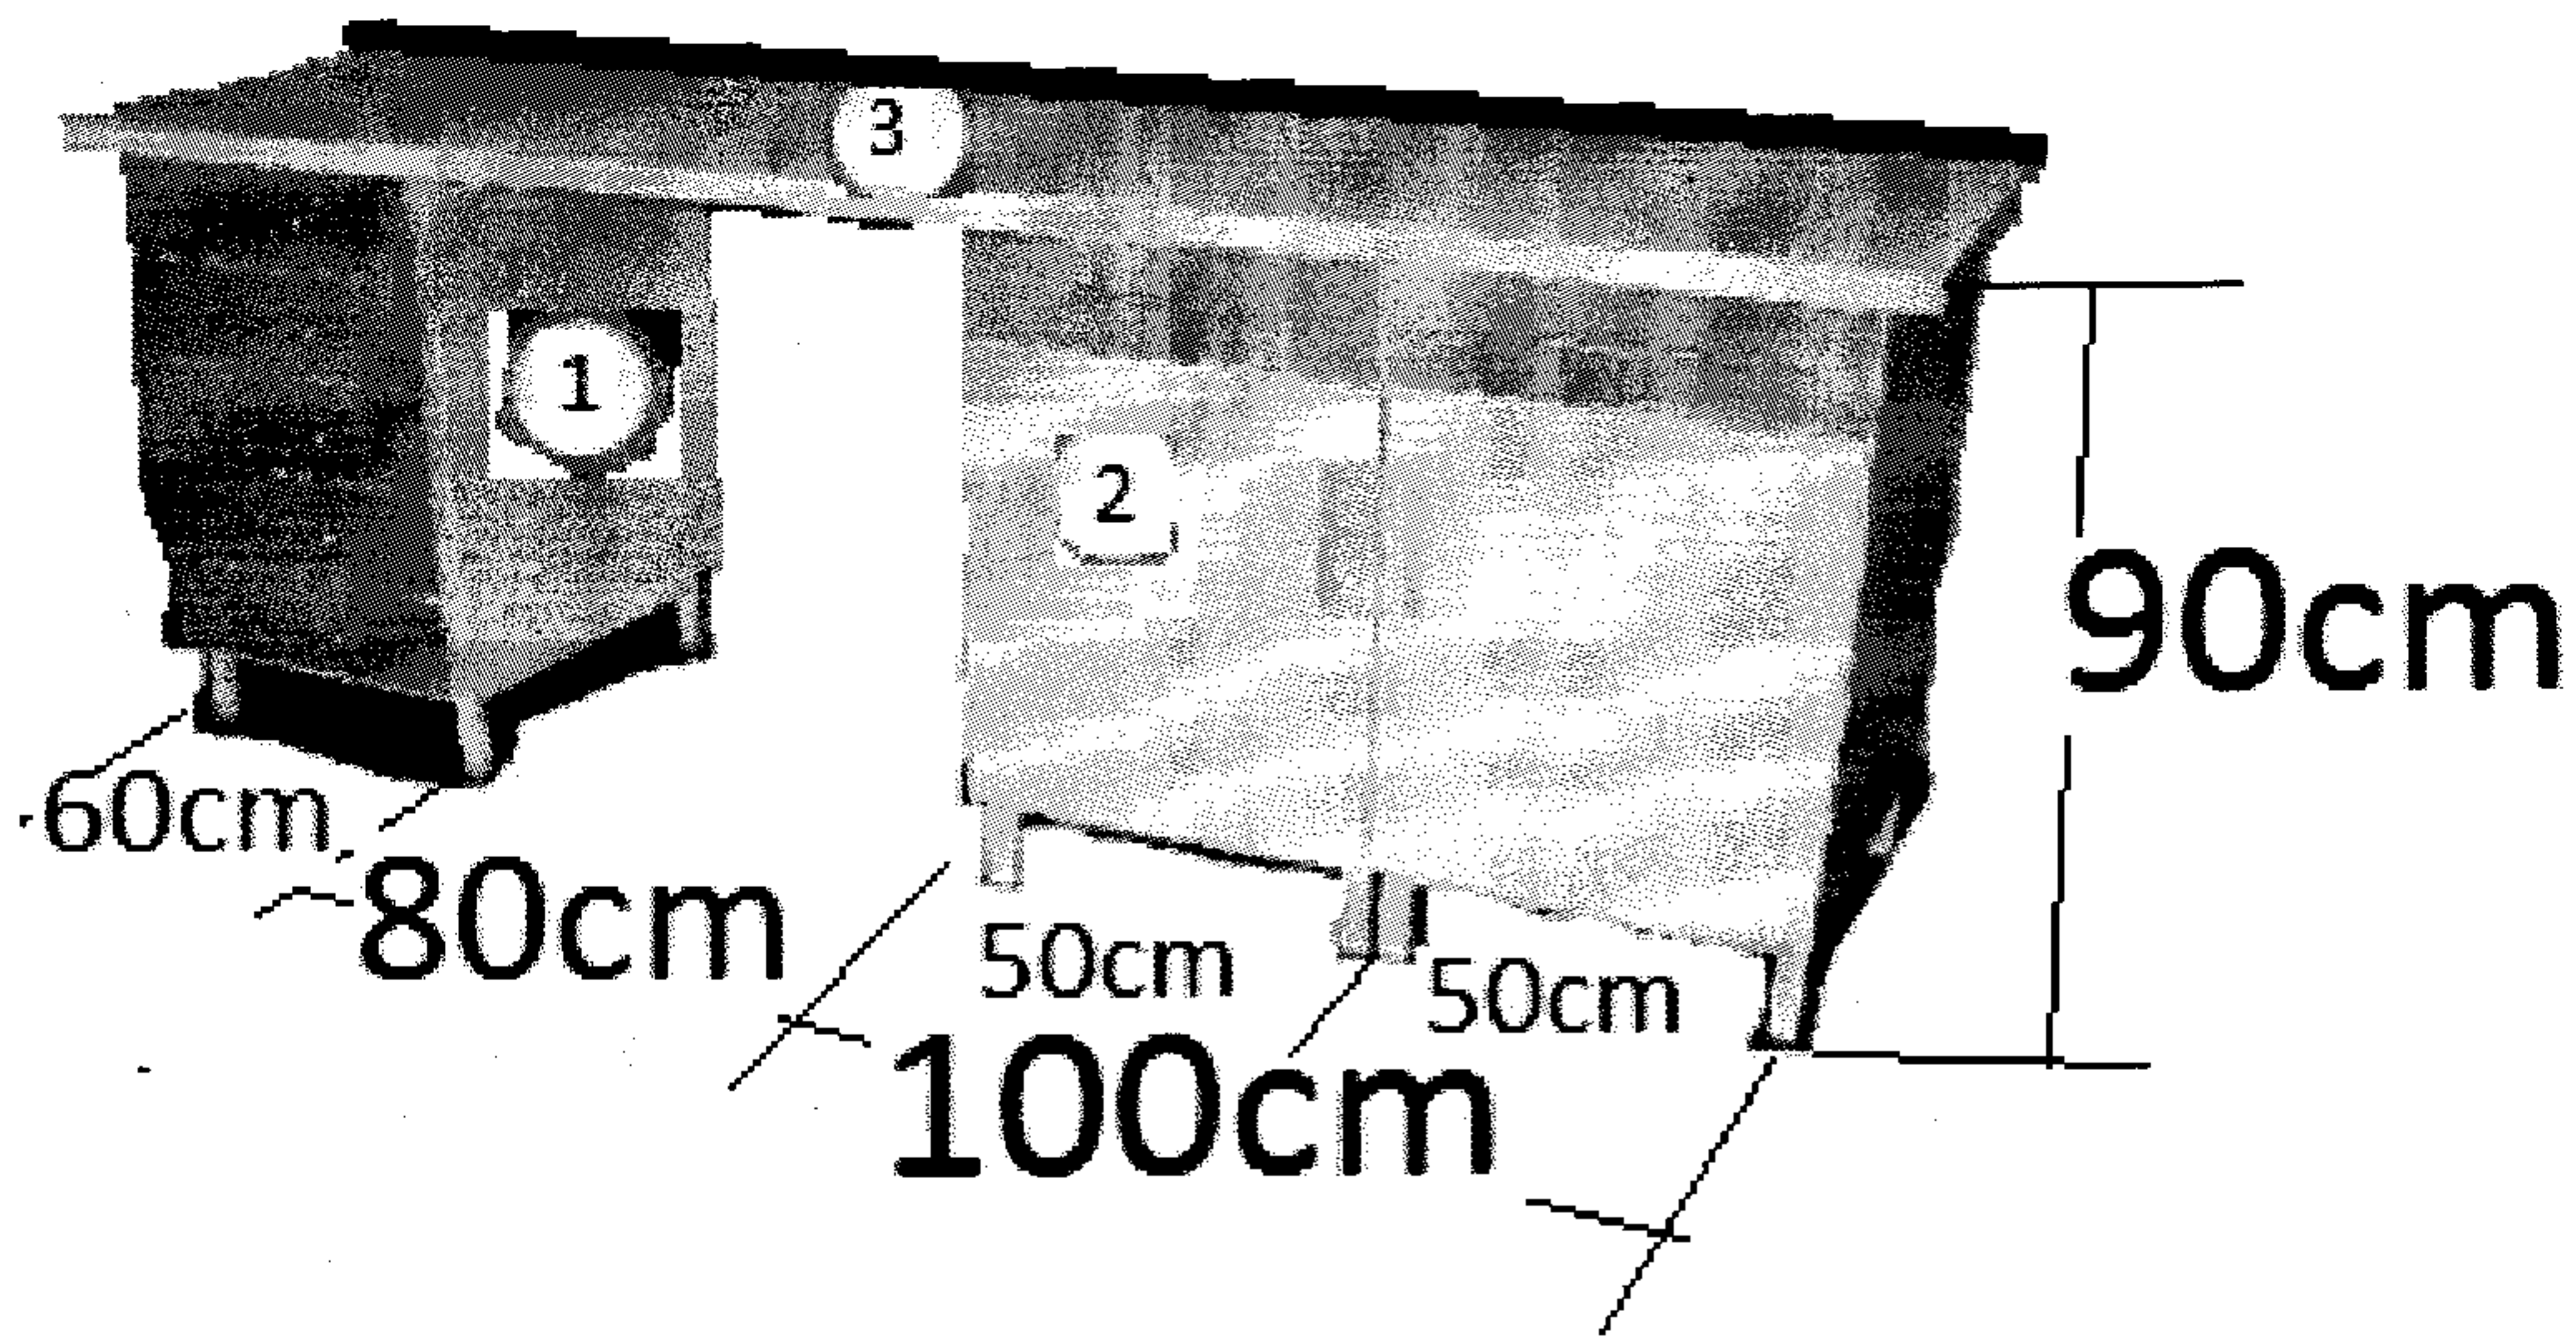

За позицију 5.1.- лабораторијска судопера дате су све димензије осим дебљине радне плоче, каја је испуштена техничком грешком. Дебљина радне плоче је 3,5 см, а остали детаљи остају непромењени, према техничким карактеристикама које се наводе. Исправка је унета у конкурсну документацију која је истакнута на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Увеличани цртежи са димензијама лабораторијске судопере су:

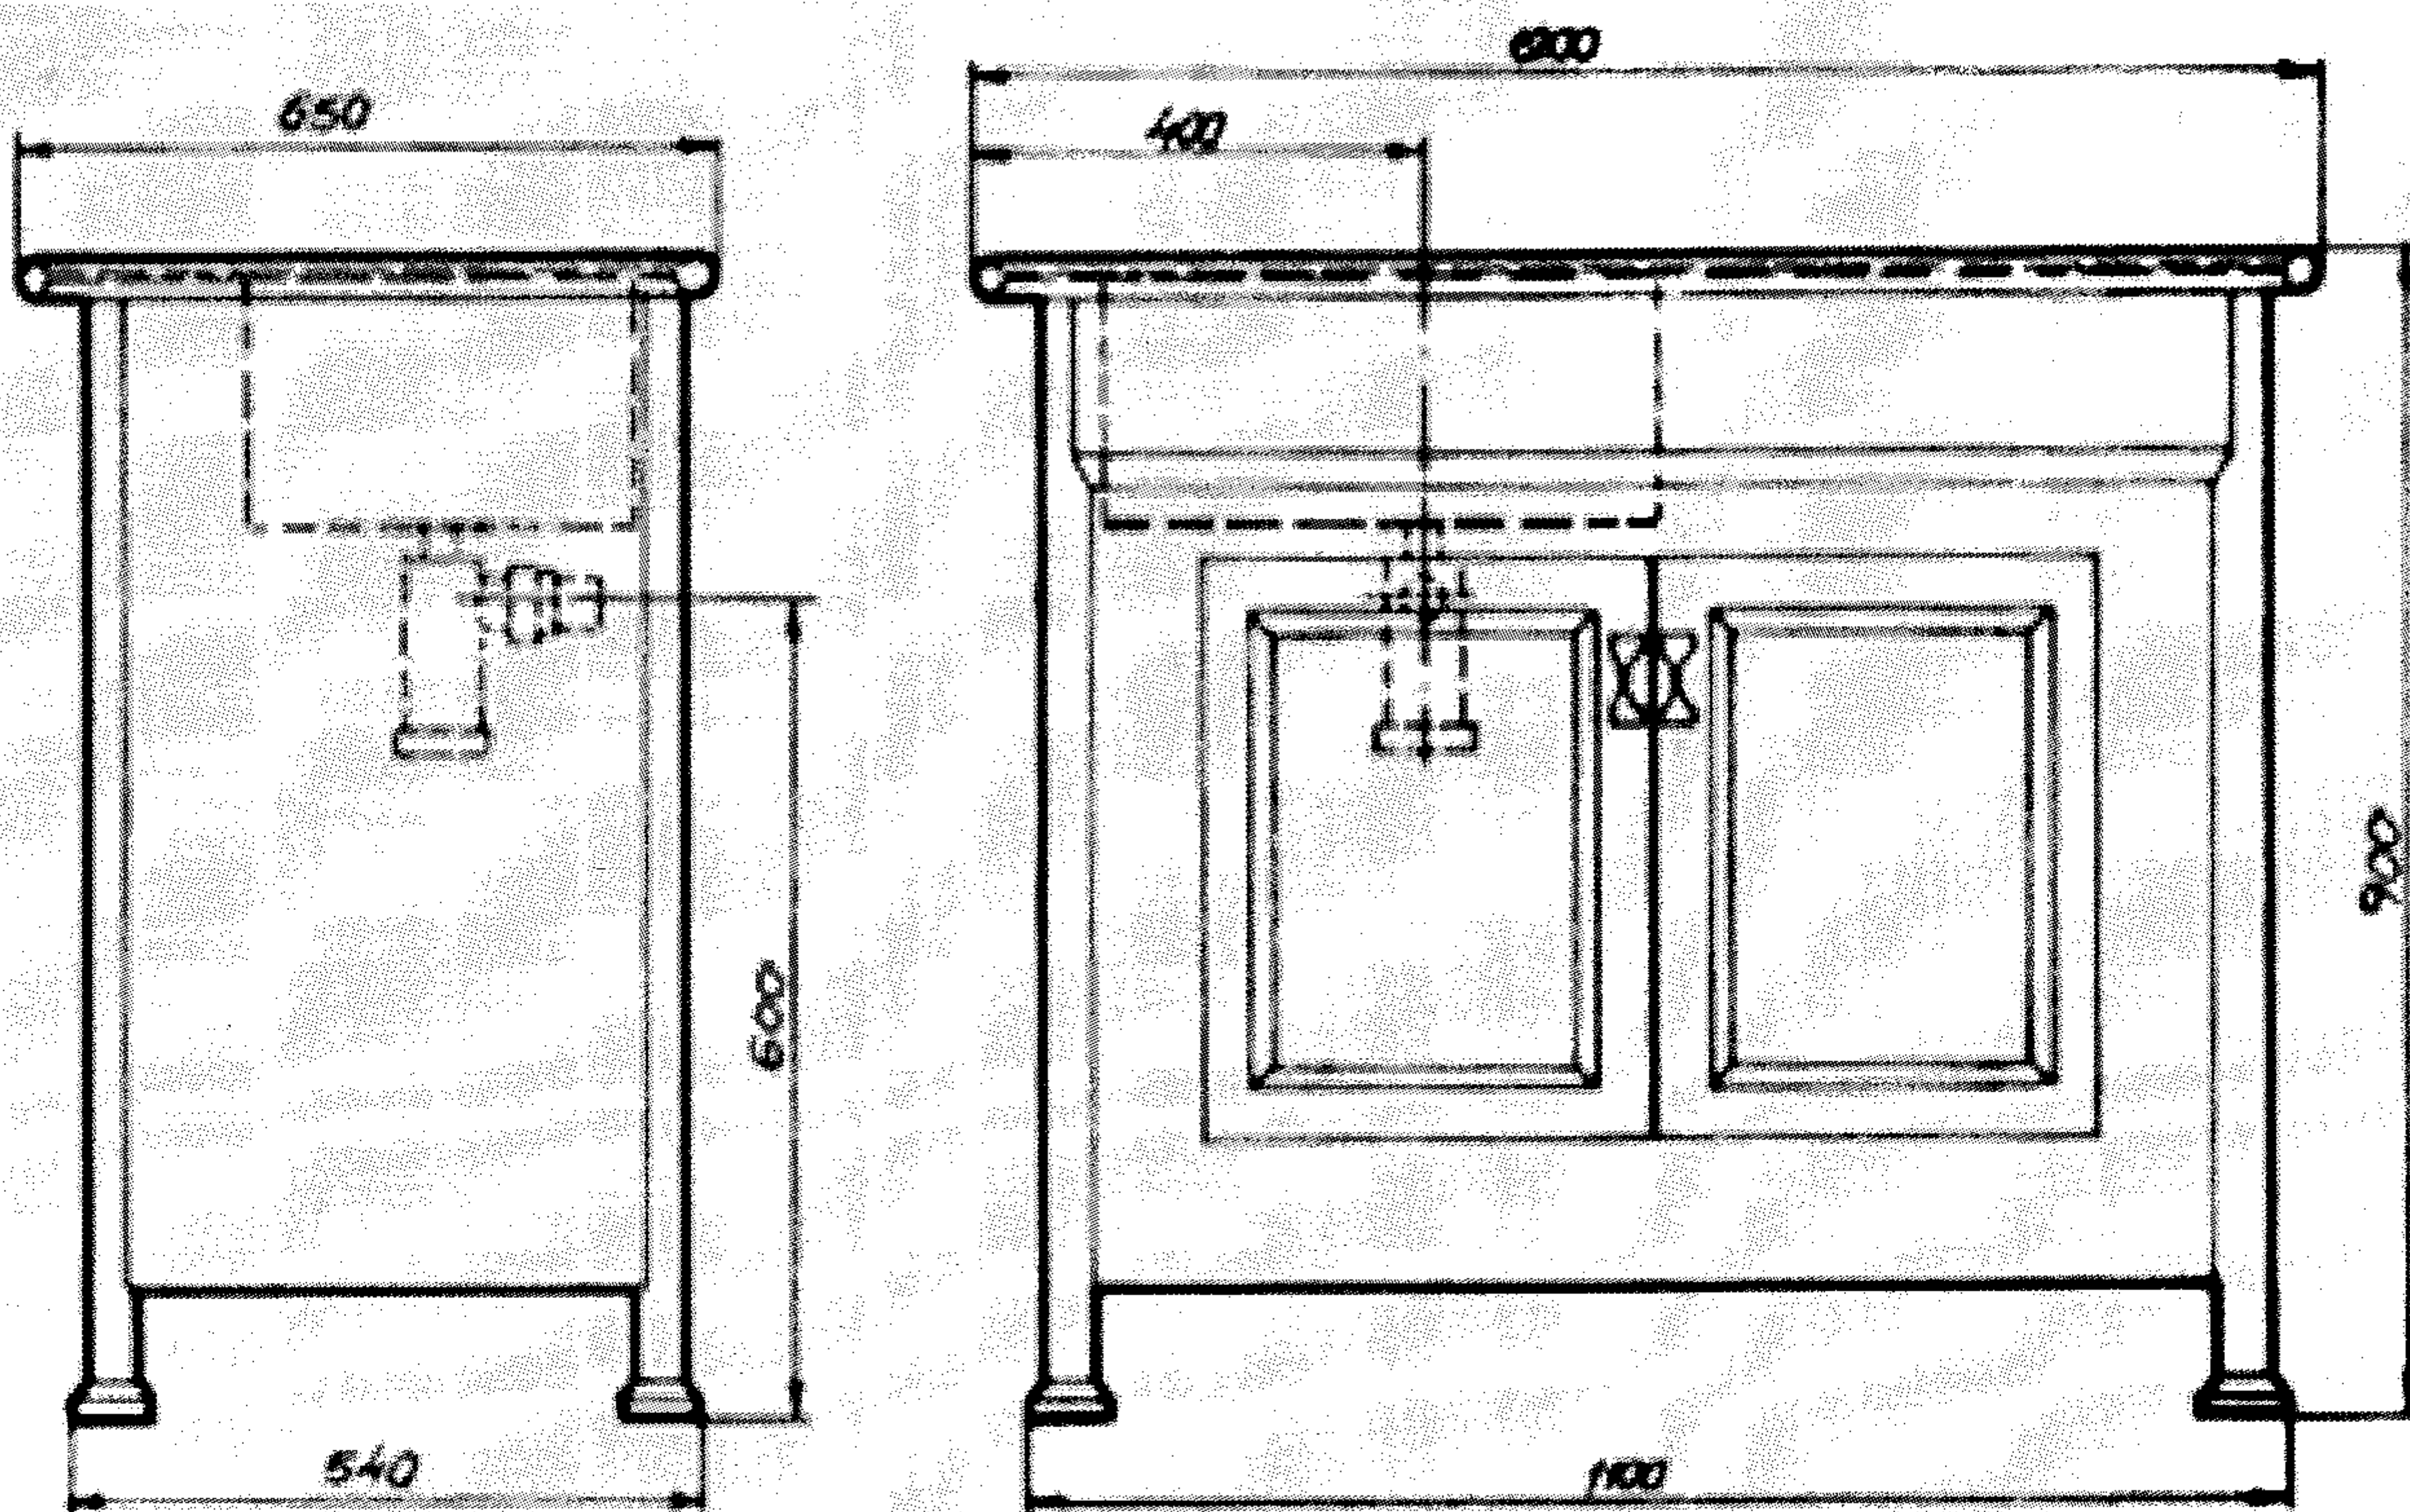

Питање 11:

У техничкој спецификацији захтевате "Солидо" бравице на вратима, међутим, у ЗЈН се јасно наводи да наводјење елемената попут робног знака, произвођаца... мора бити праћено речима "или одговарајуће" па молимо исправку.

Одговор:

У складу са Законом о јавним набавкама, техничка спецификација намештаја биће допуњена са одговарајућим описом како је и наведено у питању. Исправка је унета у конкурсну документацију која је истакнута на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Лице за контакт за ЈНМВ Д-4/14
ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица



Иван Артуков, дипл.инж.маш.